

## Ficha técnica



### Citroshield PREMIUM. Cera para recubrimiento de cítricos

#### Descripción:

Citroshield PREMIUM, es una emulsión de ceras al agua (a partir de brea de pino natural), que lo hace de fácil manejo y presenta compatibilidad con otros productos, como, por ejemplo: fungicidas; ha sido formulada como un efectivo coadyuvante en la preservación de fruta cítrica en la etapa postcosecha.



#### Mecanismo de acción:

Al aplicar Citroshield PREMIUM se crea una película como protección física que sirve como una barrera que reduce el intercambio gaseoso, la pérdida de agua y el proceso de maduración (funciona como un regulador de la transpiración); evita la contaminación por microorganismos oportunistas; proporciona, además, un brillo que resalta la calidad de fruta.

#### Composición:

Brea de pino natural\* ..... 15.0%

Hidróxido de amonio ..... 2.5%

\*Los componentes se encuentran dentro de la lista de ingredientes aprobados por la FDA (Food and Drug Administration) en la CFR 21.

#### Propiedades físico-químicas:

Apariencia..... Líquido translúcido

Color ..... Ámbar

pH ..... 8.5 – 9.5

Olor: ligeramente amoniacal

#### Recomendaciones de uso:

1 – 1.2 litros ..... Aproximadamente 1 tonelada de fruta

**NO SE DEBE DILUIR EL PRODUCTO**



☎ 443 395 9502

✉ lmonsehv@gmail.com

Datos de contacto:

Privada Norte 10 #28 3ra etapa Ciudad Industrial, Morelia, Michoacán, 58200  
(443) 323 27 72 y (443) 333 68 75

## Ficha técnica




### Recomendaciones de aplicación:

- La fruta deberá estar lavada y seca antes de aplicar el producto.
- Determinar los parámetros del equipo que permitan la eficiencia de la dosis recomendada.
- Utilizar el equipo de protección recomendado para la evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

### Información complementaria:

En el gráfico se muestra la efectividad que tiene la cera en lo referente a la conservación de peso de la fruta; es considerable el efecto de protección que tiene comparado con el control en el que no se aplicó producto pues esta muestra pierde casi 4 veces el peso comparado con las muestras que sí fueron recubiertas con cera.

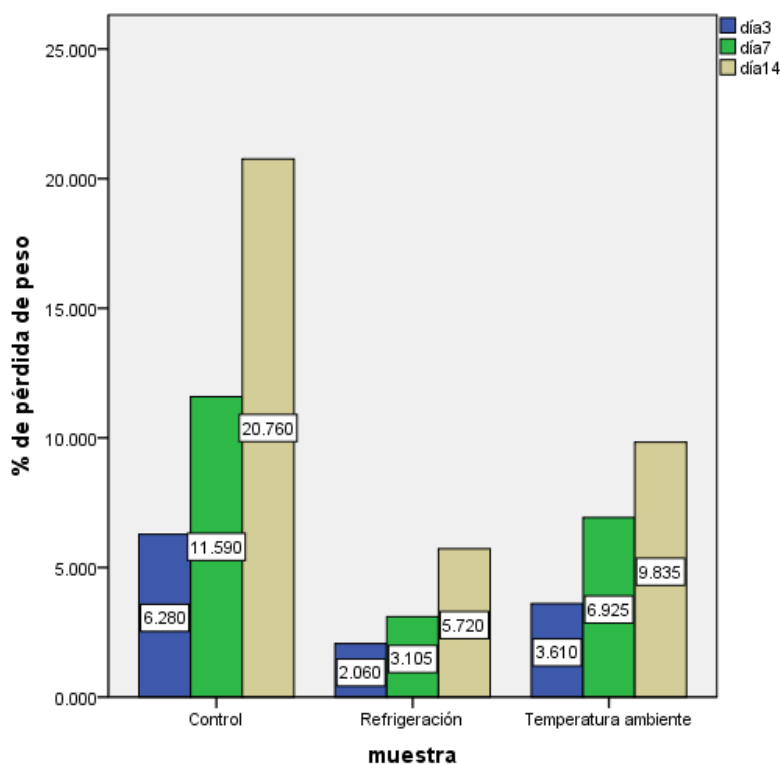

443 395 9502

lmonsehv@gmail.com

Datos de contacto:

Privada Norte 10 #28 3ra etapa Ciudad Industrial, Morelia, Michoacán, 58200  
(443) 323 27 72 y (443) 333 68 75